

Since the production of this document, Solar Gard has been pur-

Rechnungsamt Veltrich

0-97638 Veltrichstadt
Postfach 100000, D-97638 Veltrich
Tel. 097638 91-111, Telefax 097638 91-112
E-Mail: rechnung@veltrich.de

1. Hauptstraße 5
D-97638 Veltrich
Tel. 097638 91-111

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
2. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
3. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
4. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
2. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
3. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
4. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
2. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
3. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
4. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
2. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
3. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
4. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
2. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
3. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
4. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
2. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
3. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
4. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel


1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
2. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
3. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
4. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
2. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
3. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
4. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
2. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
3. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel
4. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

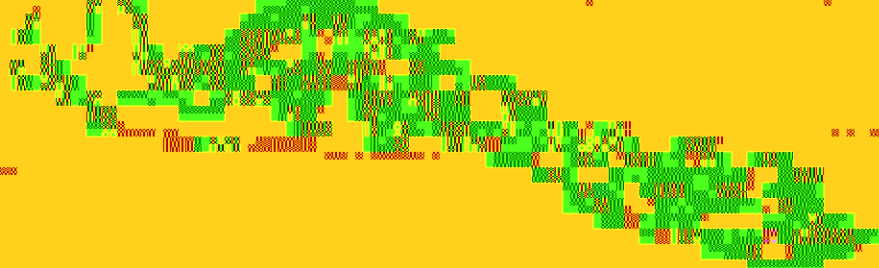

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel


1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

1. Vorsitzender: Herr Dr. Grottel

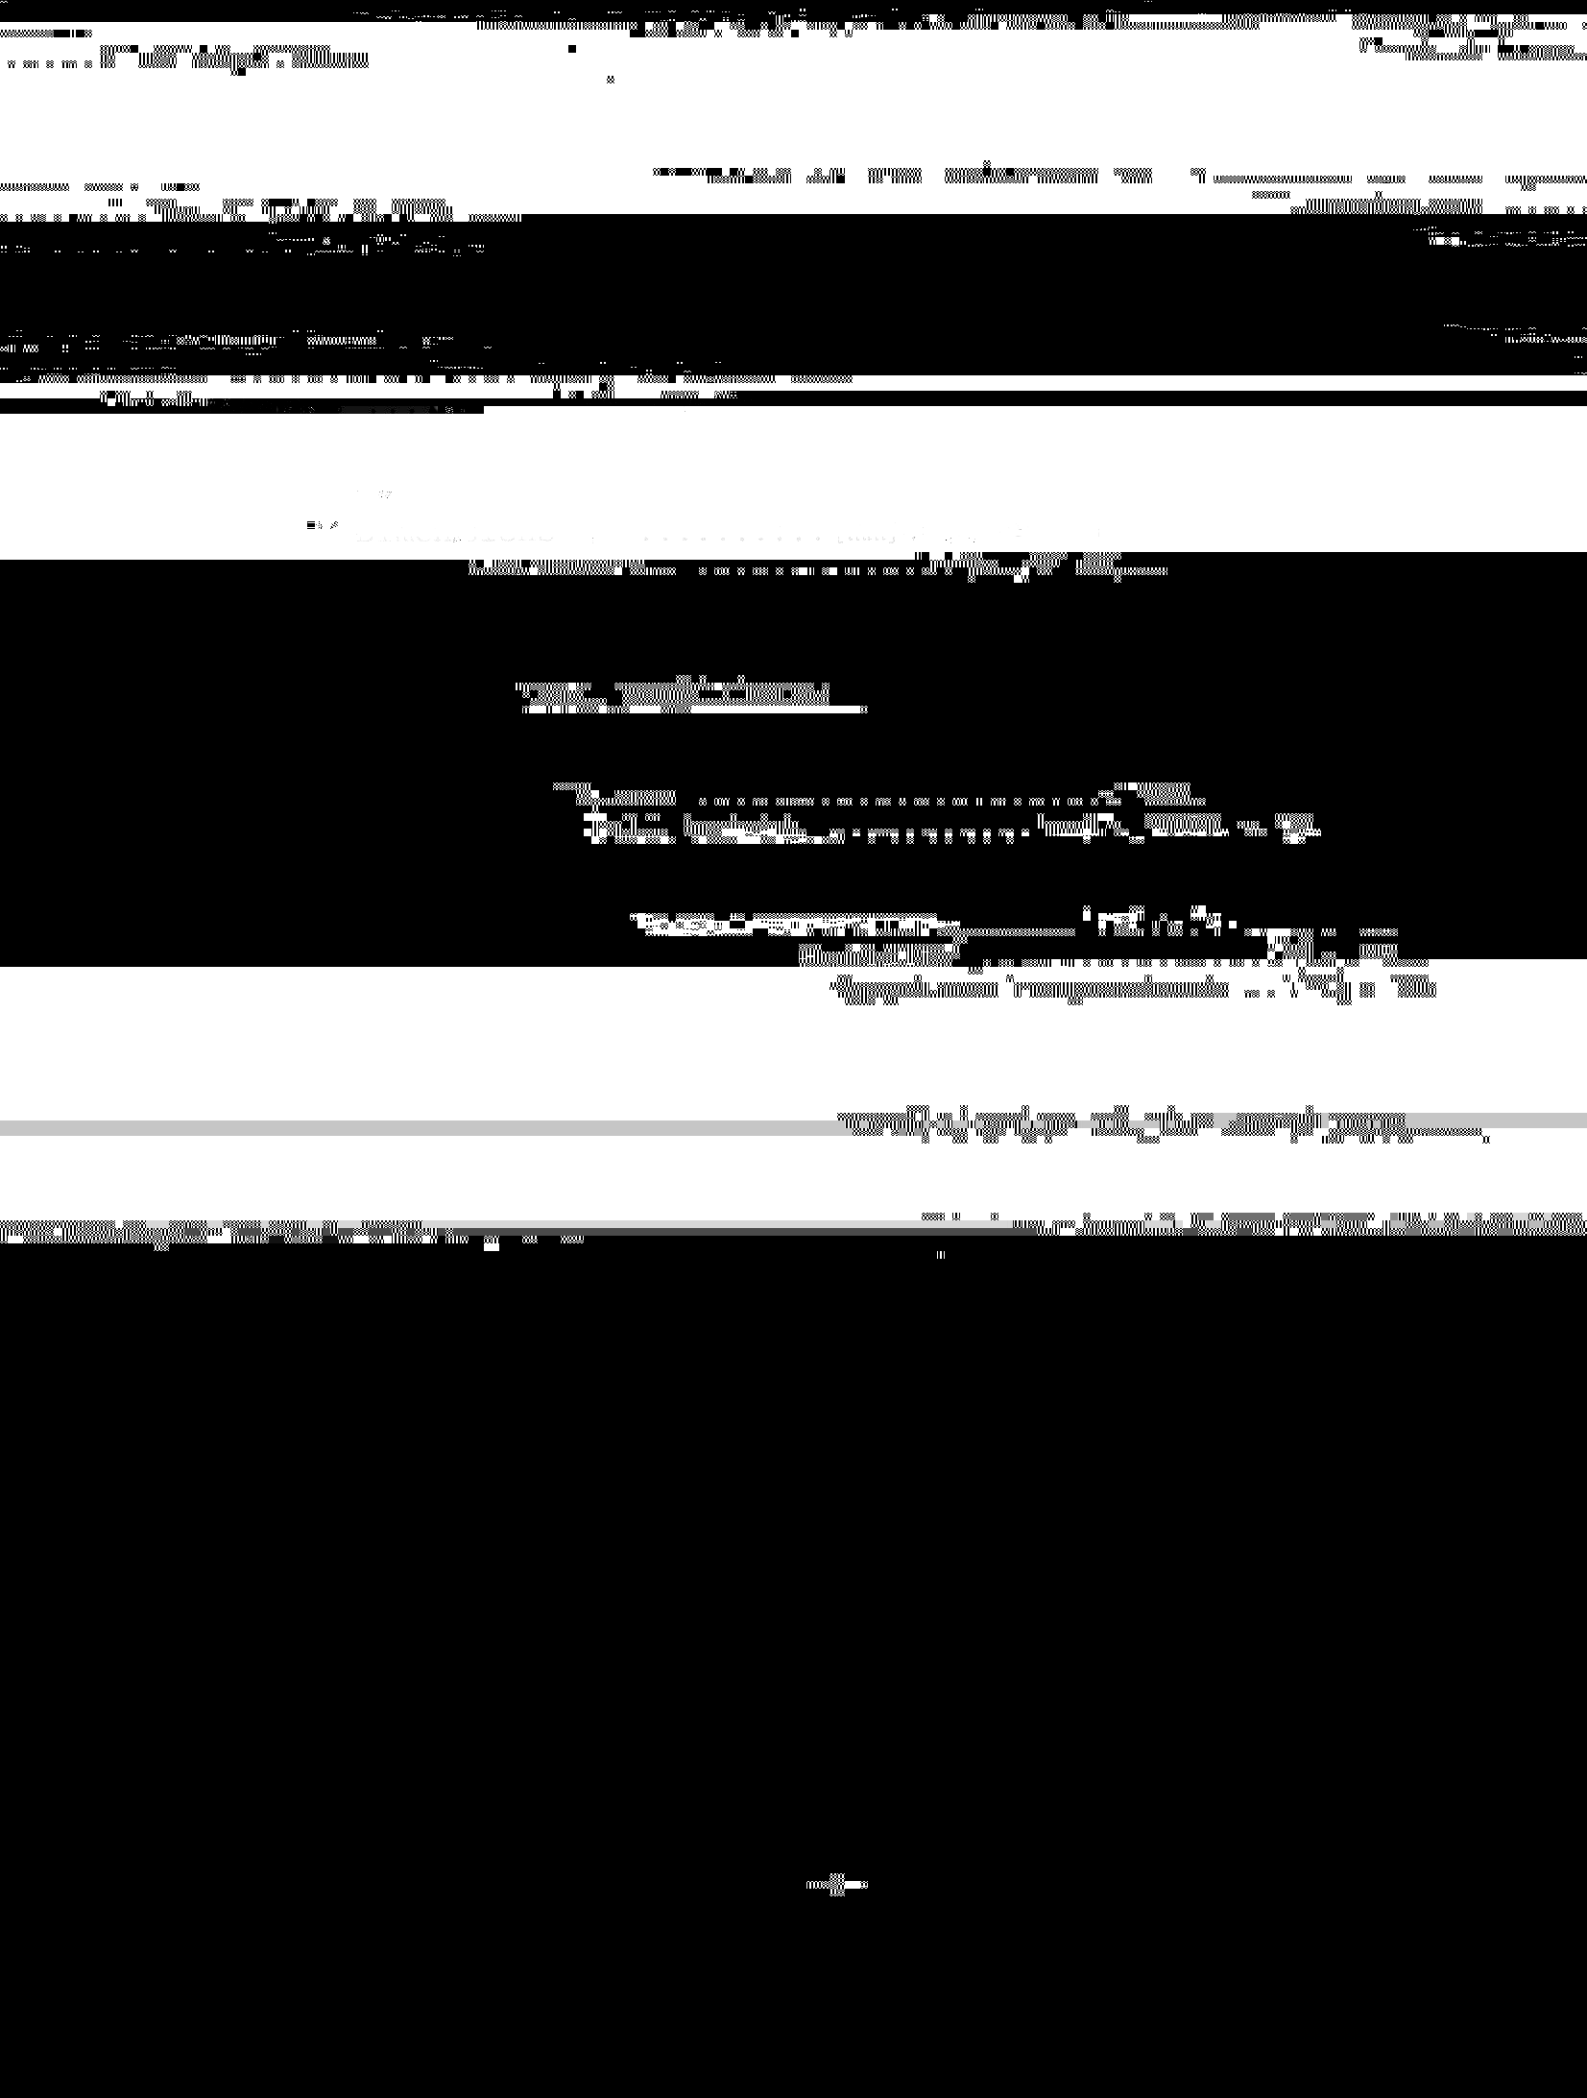

... ..

... ..

... ..

... ..

Results:

... ..

Penetration

Stopping of the test

The sample was pulled out of the frame

Impact No.	Result	Impact No.	Result	Sample No.	Impact No.	Result
------------	--------	------------	--------	------------	------------	--------

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...